

Мјесечни извјештај квалитета ваздуха

Мај 2024. године

 Датум:
06.06.2024.

 Број:
05/2024

Надлежност: Инжењер за заштиту ваздуха

СИСТЕМ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Константан рад система за све параметре: да не
- Систем није у раду за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ САТИ ЗАСТОЈА	НАПОМЕНА
SO ₂		
NO _x		
NO ₂		
NO		
PM 10		
Температура ваздуха (T)		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

ВАЛИДНОСТ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

- Резултати валидни за све параметре: да не
- Резултати нису валидни за:

ПАРАМЕТАР	БРОЈ НЕВАЛИДНИХ РЕЗУЛТАТА	НАПОМЕНА
SO ₂	65	Вршена је калибрација. Грешка у раду анализатора.
NO _x	6	Вршена је калибрација.
NO ₂	6	
NO	6	
PM 10		
Температура ваздуха (T)		
Атмосферски притисак (AtPr)		
Влажност ваздуха (ReVI)		
Глобално сунчево зрачење (GISz)		
Брзина вјетра (BrVj)		
Смјер вјетра (SmVj)		

ИЗВЈЕШТАЈ ДНЕВНИХ ВРИЈЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

ПАРАМЕТРИ	NO		NO ₂		NO _x		SO ₂		AtPr	GISz	ReVI	BrVj	SmVj	PM10		T
	Јединица мјере	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	mbar	W/m ²	%	m/s	°	µg/m ³	µg/m ³	°C
Сатна ГВ И ТВ			150	150			350	350						*	*	
Дневна ГВ И ТВ			85	85			125	125						50	50	
Бр.прекорачења сатне ГВ и ТВ			0	0			0	0								
Бр.прекорачења дневне ГВ и ТВ			0	0			0	0						0	0	
Мин. дневна вриј.	0.56	-2.57	-0.15		2.62		901.00	35.20	52.80	0.80	145.01	4.32	8.81			
Макс. дневна вриј.	8.43	17.78	26.10		15.23		909.90	348.41	94.53	1.79	218.51	41.06	18.36			
Мјесечни просјек	2.95	9.46	11.93		7.77		906.13	217.11	75.85	1.13	172.98	14.38	13.65			
Број валидних сатних мјерења	738	738	738		679		744	744	744	744	744	744	744			
Перцентил 50	2.78	9.00	11.19		7.15		906.48	224.53	75.16	1.07	174.32	12.84	13.49			
Перцентил 98	8.01	17.73	23.86		14.39		909.87	342.95	90.34	1.73	215.54	32.03	17.83			
Број дневних мјерења	31	31	31		31		31	31	31	31	31	31	31			

ГВ и ТВ – гранична и толерантна вриједност су прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)


* – сатна гранична и толерантна вриједност за PM 10 нису прописане Уредбом о вриједности квалитета ваздуха (Сл.Гл.РС.бр.124/12)

 Израдио:
Инжењер за заштиту ваздуха


 Прегледао:
Шеф службе за заштиту животне
средине

 Одобрено:
Извршни директор за производњу ел.
енергије и развој ТЕ

Концентрација NO₂ мај 2024.

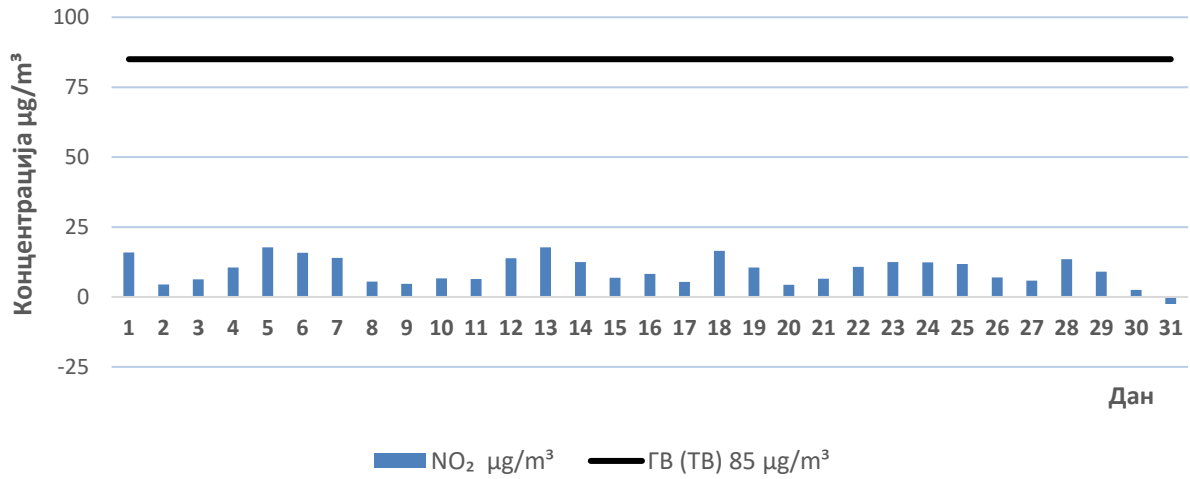

Концентрација SO₂ мај 2024.

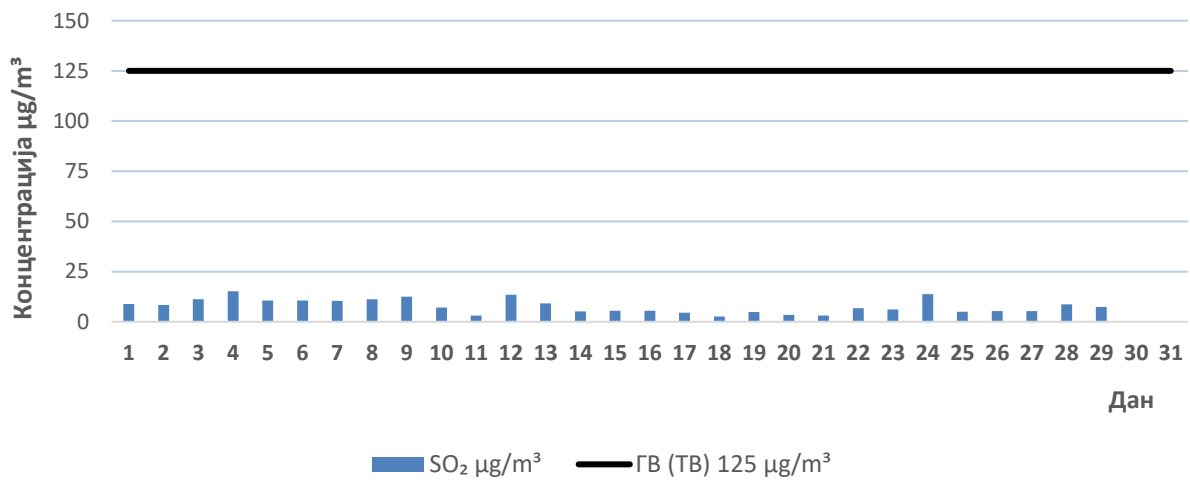

Концентрација PM 10 мај 2024.

